



DENDROLOGICKÝ POSUDEK

2025

Zhotoveno pro: Obec Netřebice, Netřebice 147, 382 32 Netřebice, IČ: 00246018

Zadání: dendrologický posudek dvou dřevin

Místo: obec Výheň, náves

Terénní průzkum dne: 1.9.2025



Dendrologické šetření

Základní popis dřevin

Předmětem hodnocení jsou dvě lípa srdčité (*Tilia cordata*) rostoucí na pozemku p.č. 978/1 v k.ú. Dlouhá obec Netřebice. Stromy rostou na okraji návsi obce Výheň a jsou součástí pietního místa s kamenným památníkem. Lípa srdčitá č. 1 se samovolně rozpadla a je po akutním arboristickém zásahu (sesazovací řez). Lípa srdčitá č. 2 je po obvodové redukci (včetně snížení). Dendrologický posudek byl zadán za účelem zhodnocení současného zdravotního a bezpečnostního stavu obou stromů, případně návrhu další optimální arboristické údržby.

Kvalitativní a související atributy

Lípa srdčitá č. 1

Ošetřena sesazovacím řezem, nyní 3 kosterní větve zakončené přirozeným způsobem; rozvětvení (tam založení koruny) ve výšce 3 m. Kmen roste negativně geotropicky; báze je v pořádku; kořeny nevystupují nad povrch půdy.

Na kmenu: pod úrovní větvení je dutina cca 30 x 30 cm, pozorovaná činnost dřevokazného hmyzu. Svislá prasklina od báze do výšce cca 4 m; už delší dobu zavaluje. Výrazná propadlina pod kosterní větví.

Koruna chudá, asymetrická; zapojené sekundární větve. Dutina v 1. kosterní větvi cca 30 x 30 cm; kalus kolem, ale hniloba dřeva. Rána po odlomené větvi je zčásti zakryta (nahore - ochrana proti dešti), dolní část rány je volná.

Na koncích ořezaných větví byly zanechány sekundární větve, které v jsou základem nové koruny (fotosyntetického aparátu). Nová koruna bude mít charakter sekundární (náhradní) koruny, kde bude potřebné hlídat starší a mohutnější sekundární větve před možným vylomením.

Lípa srdčitá č. 2

Báze v pořádku; při bázi dva kořeny vystupují nad povrch půdy (zaschlé rány).

První větvení ve výšce 2,5 m, tam tlakové větvení; druhé větvení ve výšce 4,5 m, tam ztlustlina a propadlina vnitřních pletiv kmene. Svislá rána na kmenu (cca 25 cm), již zahojená.

Koruna protažená, více méně symetrická, nyní po obvodové redukci (se snížením koruny); se čtyřmi vazbami v horní partii. Na větvích pozorované dutiny a patrné sekundární větvení. Letos značně plodný strom, a proto také s výraznými převislými větvemi (přetížené větve).

Základní dendrologické charakteristiky obou stromů jsou součástí Tabulky 1.



Tabulka 1: Základní dendrologické charakteristiky

Číslo dřeviny		1	2
Název dřeviny		lípa srdčitá	lípa srdčitá
Obvod/průměr kmene dřeviny (cm)		349/111	376/120
Výška stromu (m)		9	22
Výška 1. větve (m)		3	2,5
Šířka koruny (m)		8	11
Fyziologické stáří	Mladý strom ve fázi ujímání		
	Aklimatizovaný mladý strom		
	Dospívající strom		
	Dospělý strom		x
	Senescentní strom	x	
Vitalita	Výborná až mírně snížená	x	x
	Zřetelně snížená		
	Výrazně snížená		
	Zbytková vitalita		
	Suchý strom		
Zdravotní stav	Výborný až dobrý		
	Zhoršený		
	Výrazně zhoršený		x
	Silně narušený	x	
	Kritický/rozpadlý strom		
Stabilita	Výborná až dobrá		
	Zhoršená		
	Výrazně zhoršená	x	x
	Silně narušená		
	Kritická		
Návrh zásahu řezem/vazbou	Bez zásahu	x	x
	Řez zakládací		
	Řez udržovací - zdravotní		
	Řez udržovací - bezpečnostní		
	Řez udržovací - redukční řezy lokální		
	Řez stabilizační - obvodová redukce		
	Řez stabilizační - stabilizace sek. koruny		
	Řez stabilizační - sesazovací		
	Řez tvarovací		
	Řez na torzo		
	Vazba koruny		
	Odstranění dřeviny - pokácení	ne	ne
Stupeň naléhavosti zásahu	Nepotřebný (provést kontrolu ve výhledu 5 - 10 let)	x	x
	Doporučený, ale ne akutní (do 5 let)		
	Akutní, strom může ohrožovat (do 1 roku)		
	Havárka, okamžitý zásah (do 3 měsíců)		



Závěr dendrologického šetření

U lípy srdčité č. 1 se bude vyvíjet náhradní koruna (optimální výška stromu 12 m) a zacelovat rána po odlomené větvi. Nutno průběžně sledovat také stav dutin a svislé rány. Do budoucna počítat s možným vylamováním přerostlých sekundárních větví.

Lípa srdčitá č. 2 by mohla být v následujících letech postupně sesazována tak, aby lépe splňovala estetické požadavky na pietní místo. Postupné sesazování (2 x po 2 letech) pomůže stromu lépe regenerovat a neztrácet vitalitu. Se sesazením bude potřebné přeskupit (zredukovat) stávající vazby v koruně a průběžně odstraňovat početné vlky (silné výhony rostoucí z hlavních větví nebo kmenu).

Sledované lípy srdčité jsou po odborném arboristickém zásahu. Oba stromy jsou stabilizované a možný arboristický zásah je jen u lípy srdčité č. 2. Dendrologickou kontrolu navrhuji za 5 – 10 let.

Použitá literatura

- Horáček P. Encyklopedie listnatých stromů a keřů. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007.
Pilát A. Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků. SZN, Praha, 1953.
Jankovský L. Fytopatologické aspekty poškození kořenového systému lesních dřevin. – Lesnická práce, 2000.
Kolařík a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. Vlašim: ČSOP, 2004.
Kolařík a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. Vlašim: ČSOP, 2005.
Standardy AOPK viz <http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/>
SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti viz [SPOJENI_FINAL.pdf](#)
Žďárský, M. a kol. Arboristika III. Řez stromů, konzervační ošetření, vázání korun, stromolezení, kácení, pnoucí dřeviny. Mělník: VOŠZa a SzaŠ Mělník, 2008.

Seznam příloh

- orientační mapy zákresu dřevin
- fotografická dokumentace (kompletní soubor je u autorky)


Božena Šerá

doc. RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

DENDROLOGIE, BOTANIKA

..... KRAJINNÁ EKOLOGIE 

Datum: 16.10.2025

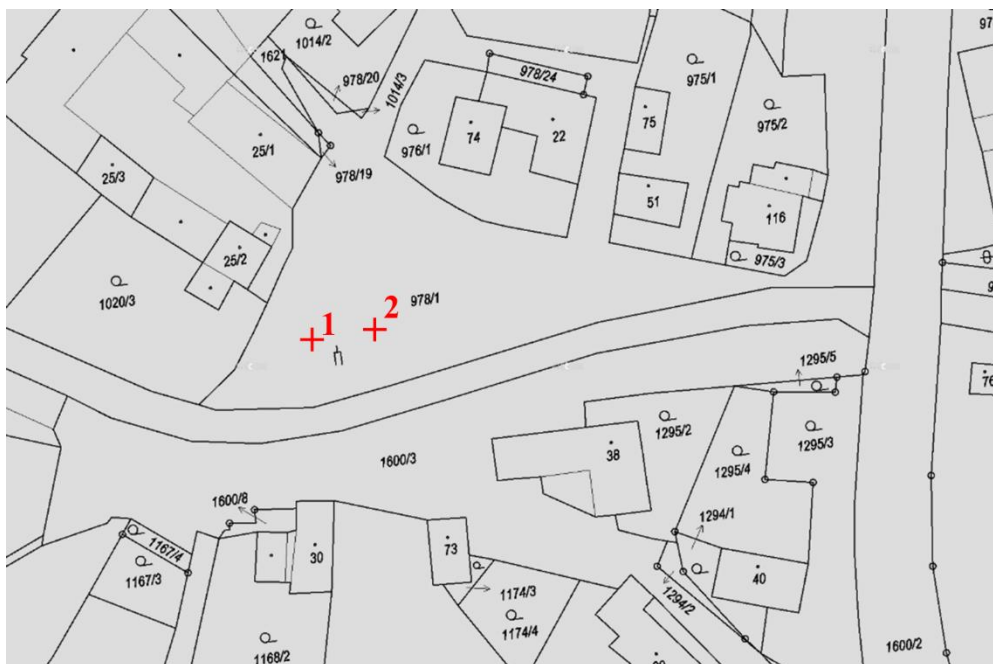


Přibližný výskyt sledovaných dřevin, lípy srdčité č. 1 a 2 na návsi obce Výchyně. Červené křivky naznačují rozsah korun před arboristickým zásahem.





Strom č. 1 – celkový habitat.

**Strom č. 2 – celkový habitat.
Současný stav pietního místa na návsi v obci
Výheň.**



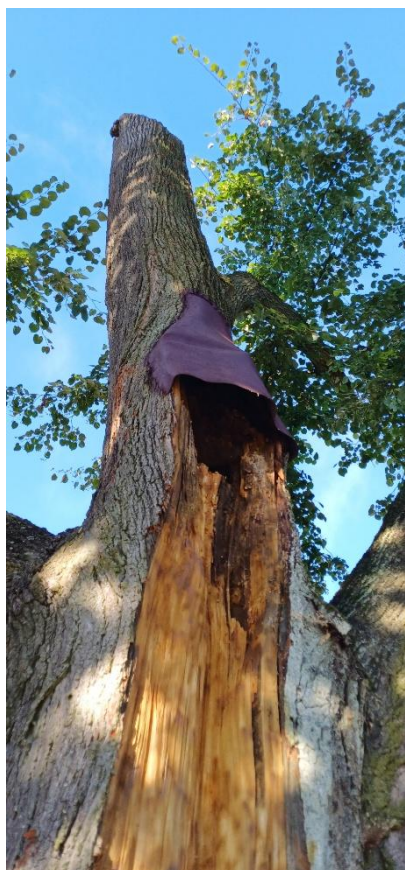

Lípa srdčitá č. 1

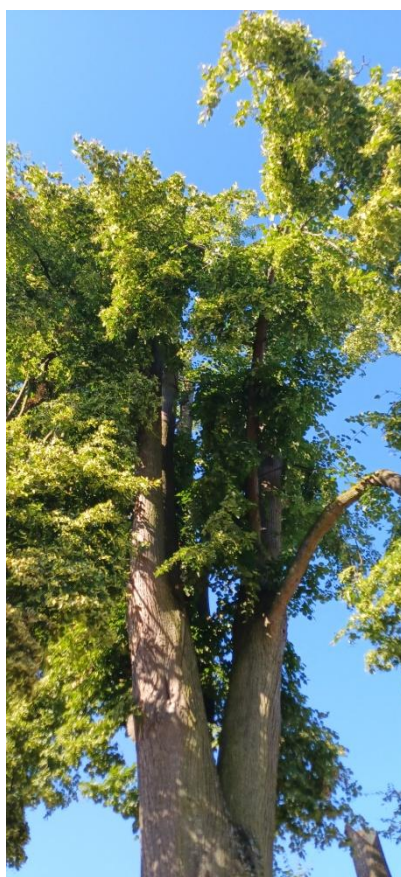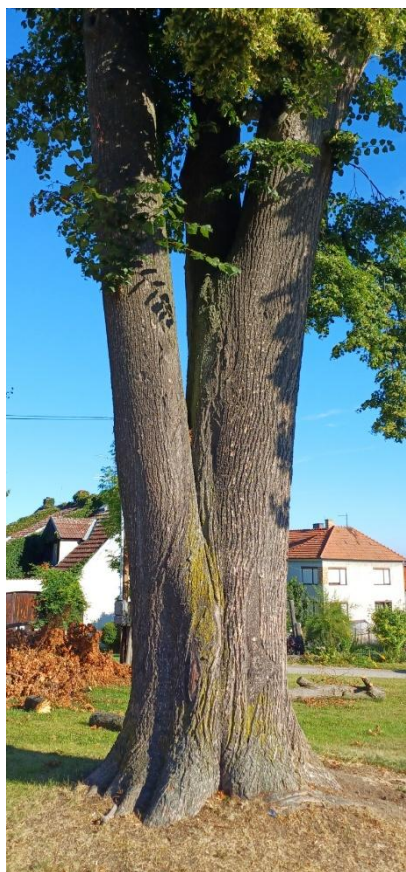

Lípa srdčitá č. 2